



# COMUNE DI TROFARELLO

## INTERVENTO RELATIVO AD IMPIANTO SPORTIVO SCOLASTICO ESISTENTE:

**OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO,  
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, ADEGUAMENTO ALLE  
NORMATIVE SULLA SICUREZZA E SULL'ABBATTIMENTO  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMPIANTO  
POLISPORTIVO "L.VENDEMINI" - PALESTRA E PISCINA**

### LOCALIZZAZIONE

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI TROFARELLO

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### OGGETTO DELL'ELABORATO

## **IMPIANTI ELETTRICI**

## **QUADRO ASCIUGACAPELLI SPOGLIATOIO PISCINA DONNE Q.A.S.P.D. - Schema -**

### CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA  
**1313**

LOTTO  
**0**

LIVELLO PROGETTO  
**E**

AREA PROGETTAZIONE  
**E**



N° ELABORATO  
**012**

VERSIONE  
**0**


IDENTIFICAZIONE FILE: Comune di Trofarello\Centro Sportivo\Progetto Esecutivo

versione	data	oggetto
0	aprile 2016	1° emissione
1		
2		
3		

<b>PROPRIETA'</b> Comune di Trofarello	FIRMA
---	-------


<b>PROGETTISTA</b> Arch. Renzo Bounous via G.B. Rossi, 7 10064 Pinerolo (TO) tel. 0121376185 e.mail archidea.pinerolo@gmail.com	TIMBRO - FIRMA  
--	---

Questo elaborato è di proprietà dell'arch. Renzo Bounous  
qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.

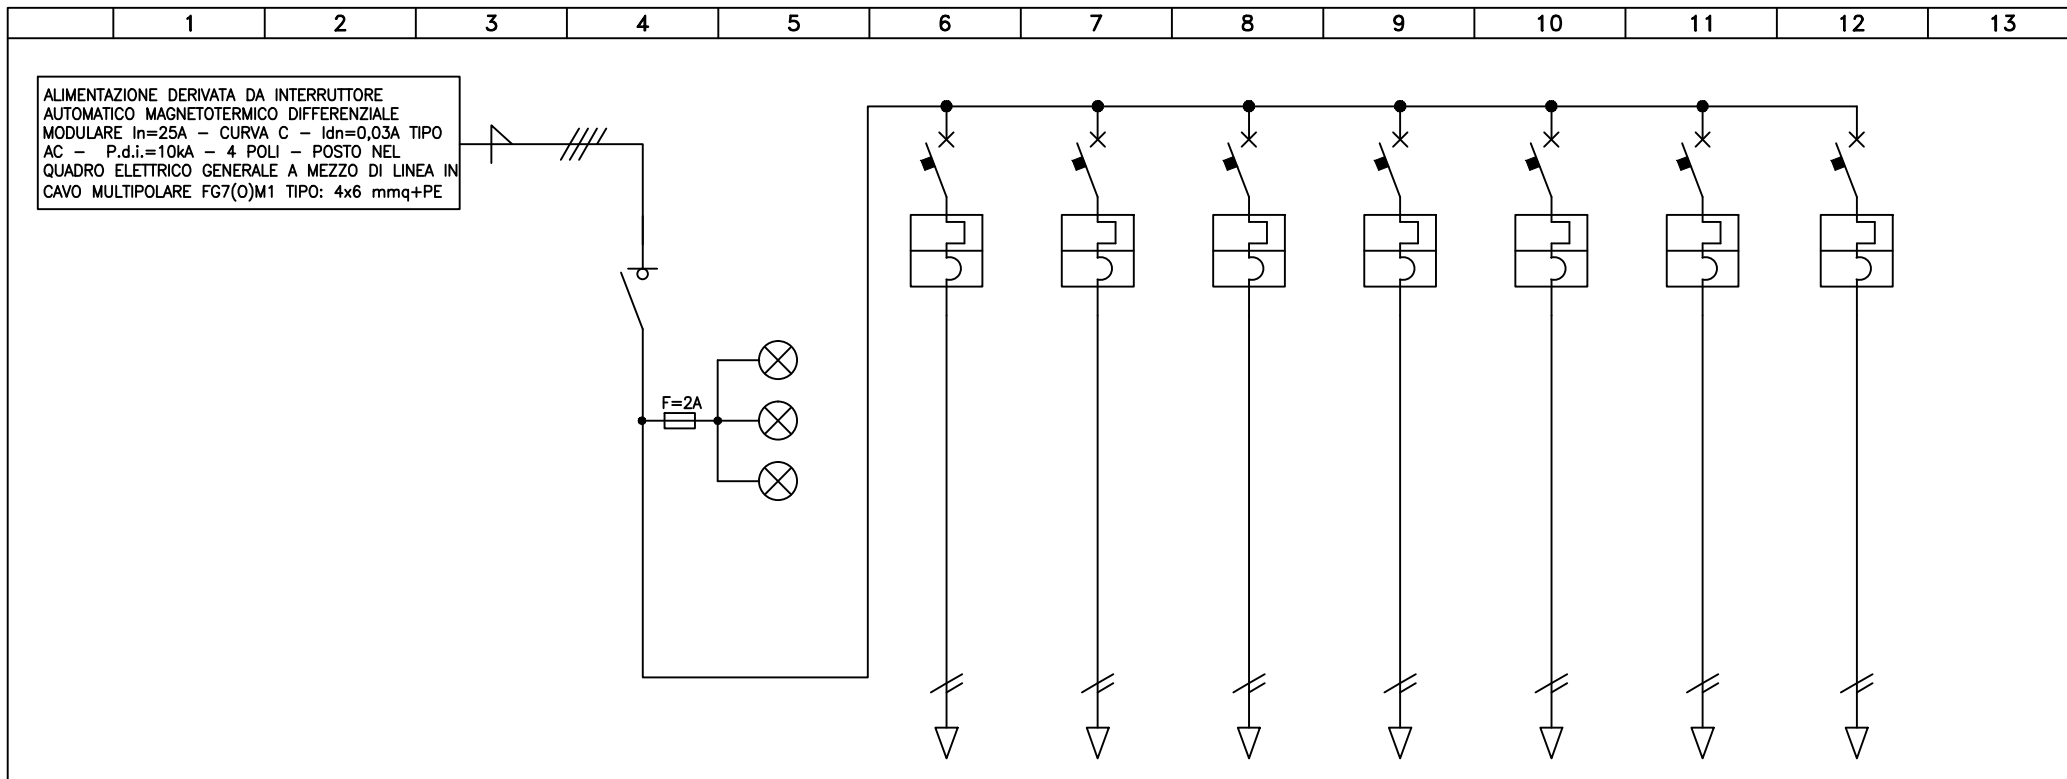

UTENZA	TENSIONE (V)		400		230	230	230	230	230	230	230	
	DENOMINAZIONE		GENERALE CENTRALINO		ASCIUGACAPELLI N°1	ASCIUGACAPELLI N°2	ASCIUGACAPELLI N°3	ASCIUGACAPELLI N°4	ASCIUGACAPELLI N°5 WC DISABILI	ASCIUGAMANI SERVIZIO DISABILI	ASCIUGAMANI ANTIBAGNO	
	POTENZA (kW)		12		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	
PROTEZIONE	COSTRUTTORE		-		-	-	-	-	-	-	-	
	TIPO		MODULARE		MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	
	MODELLO		-		-	-	-	-	-	-	-	
	CORRENTE NOMINALE (A)		40		16 CURVA C	16 CURVA C	16 CURVA C	16 CURVA C	16 CURVA C	16 CURVA C	16 CURVA C	
	RELE' TERMICO/MAGNETICO (A)		-		16/160	16/160	16/160	16/160	16/160	16/160	16/160	
	TARATURA (A)		-		16	16	16	16	16	16	16	
	DIFFERENZIALE (A)		-		-	-	-	-	-	-	-	
	P.d.i.-Icu Nom./Rinf. (kA)		-		6	6	6	6	6	6	6	
POLI		4		1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N		
CAVO	ACCESSORI		-		-	-	-	-	-	-	-	
	TIPO		-		FG70M1	FG70M1	FG70M1	FG70M1	FG70M1	FG70M1	FG70M1	
	SEZIONE (mmq)		-		2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	2X4mmq+PE	
LUNGHEZZA (mt)		-		-	-	-	-	-	-	-		

COMMITTENTE :		"COMUNE DI TROFARELLO"		PROGETTO :	-	FOGLIO	1
IMPIANTO :		IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE - L. VENDEMINI		DISEGNO N°:	E 012	SEGUE	2
OGGETTO :		QUADRO ASCIUGACAPELLI SPOGLIATOIO PISCINA DONNE		FILE :	E 012 Q.A.S.P.D.dwg		
				DATA :	aprile 2016		

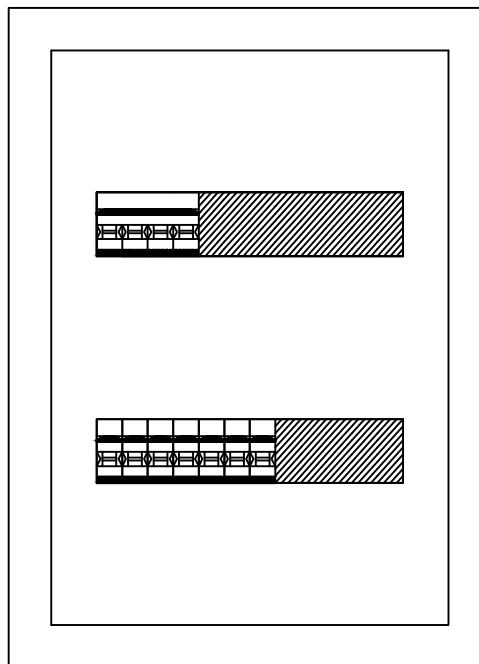

	COMMITTENTE :	"COMUNE DI TROFARELLO"	PROGETTO :	-	FOGLIO
	IMPIANTO :	IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE - L. VENDEMINI	DISEGNO N°:	E 012	2
	OGGETTO :	QUADRO ASCIUGACAPELLI SPOGLIATOIO PISCINA DONNE	FILE :	E 012 Q.A.SP.D.dwg	SEGUE
			DATA :	aprile 2016	-